

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

สำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนครั้งจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนราชการ	จำนวน (ครั้ง)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			
		เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	e - Bidding	จ้างควบคุมงาน
สำนัก งานเลขานุการ	๒๘ (๑๐๐%)	๒๘ (๑๐๐%)	-	-	-
กองระบบท่อ ระบายน้ำ	๑๗๒ (๑๐๐%)	๑๕๒ (๘๘.๓๗%)		๒๐ (๑๑.๖๓%)	-
สำนักงานระบบ ควบคุมน้ำ	๑๘๓ (๑๐๐%)	๑๖๔ (๘๙.๖๒%)	-	๑๙ (๑๐.๓๘%)	-
กองระบบคลอง	๘๕ (๑๐๐%)	๔๒ (๔๙.๔๑%)	๔ (๔.๗๑%)	๓๙ (๔๕.๘๘%)	-
กองสารสนเทศ ระบายน้ำ	๑๘ (๑๐๐%)	๑๔ (๗๗.๗๘%)	-	๔ (๒๒.๒๒%)	-
กองเครื่องจักรกล	๑๔๔ (๑๐๐%)	๑๓๙ (๙๖.๕๓%)	-	๕ (๓.๔๗%)	-
สำนักงานพัฒนา ระบบระบายน้ำ	๕๘ (๑๐๐%)	๔๔ (๗๕.๘๖%)	-	๑๔ (๒๔.๑๔%)	-
สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ	๗๑ (๑๐๐%)	๖๕ (๙๑.๕๕%)		๕ (๗.๐๔%)	๑ (๑.๔๑%)
รวมทั้งสิ้น	๗๕๙ (๑๐๐%)	๖๔๘ (๘๕.๓๗%)	๔ (๐.๕๓%)	๑๐๖ (๑๓.๙๗%)	๑ (๐.๑๓%)


จากตารางที่ ๑ จะพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๕๙ ครั้ง พบว่าวิธีการที่สูงที่สุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖๔๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๗ รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๑๐๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๗ วิธีคัดเลือก ๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๓ และวิธีการที่น้อยที่สุดคือ การดำเนินการจ้างควบคุมงานด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจำนวน ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๓

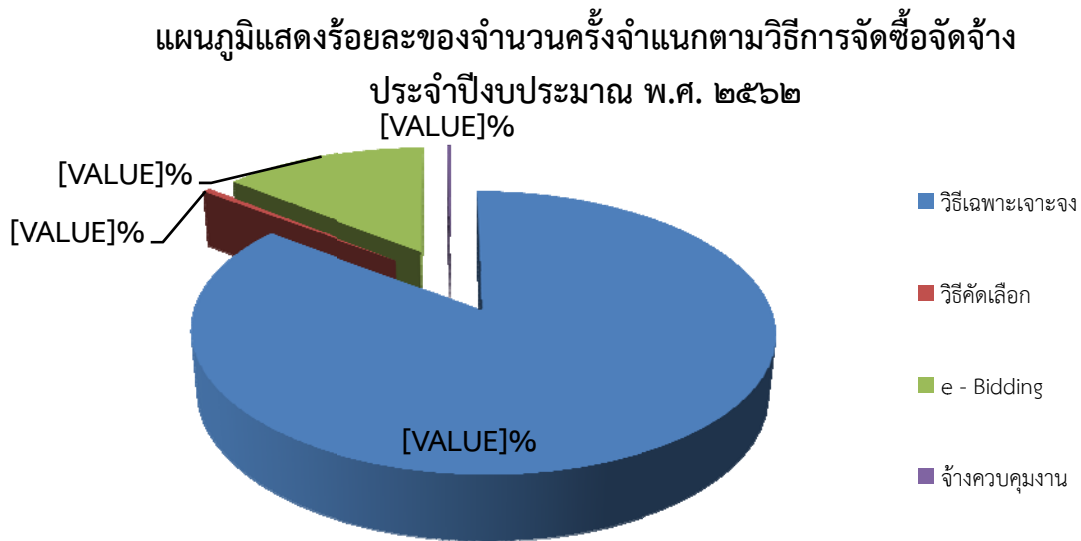

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนราชการ	งบประมาณ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			
		เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	e - Bidding	จ้างควบคุมงาน
สำนัก งานเลขานุการ	๒,๘๙๐,๔๗๙.๑๘ (๑๐๐%)	๒,๘๙๐,๔๗๙.๑๘ (๑๐๐%)	-	-	-
กองระบบท่อ ระบายน้ำ	๓๖๐,๐๓๖,๐๓๗.๖๐ (๑๐๐%)	๙๕,๐๗๑,๓๓๗.๖๐ (๒๖.๔๑%)	-	๒๖๔,๙๖๔,๗๐๐.- (๗๓.๕๙%)	-
สำนักงานระบบ ควบคุมน้ำ	๖๒๓,๖๒๔,๓๗๔.๔๐ (๑๐๐%)	๘๐,๑๖๑,๑๘๘.๔๐ (๑๒.๘๕%)	-	๕๔๓,๔๖๓,๑๘๖.- (๘๗.๑๕%)	-
กองระบบคลอง	๑,๔๓๒,๙๖๔,๙๒๒.๗๐ (๑๐๐%)	๑๐,๔๔๐,๘๒๒.๗๐ (๐.๗๓%)	๒๘๗,๓๑๐,๐๐๐.- (๒๐.๐๕%)	๑,๑๓๕,๒๑๔,๑๐๐.- (๗๙.๒๒%)	-
กองสารสนเทศ ระบายน้ำ	๕๕,๒๓๘,๙๕๔.๓๐ (๑๐๐%)	๑,๕๘๖,๗๙๑.๓๐ (๒.๘๗%)	-	๕๓,๖๕๒,๑๖๓.- (๙๗.๑๓%)	-
กองเครื่องจักรกล	๓๐๗,๓๖๗,๕๙๘.๓๖ (๑๐๐%)	๕๑,๔๓๘,๐๙๘.๓๖ (๑๖.๗๔%)	-	๒๕๕,๙๒๙,๕๐๐.- (๘๓.๒๖%)	-
สำนักงานพัฒนา ระบบระบายน้ำ	๗๖๙,๙๗๔,๖๐๒.๕๐ (๑๐๐%)	๑๐,๗๖๔,๖๐๒.๕๐ (๑.๔๐%)	-	๗๕๙,๒๑๐,๐๐๐.- (๙๘.๖๐%)	-
สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ	๔๐,๔๘๘,๐๘๔.๔๔ (๑๐๐%)	๑๔,๕๒๕,๕๙๐.๔๔ (๓๕.๘๗%)	-	๕,๙๖๒,๔๙๔.- (๑๔.๗๓%)	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- (๔๙.๔๐%)
รวมทั้งสิ้น	๓,๕๙๒,๕๘๕,๐๕๓.๔๘ (๑๐๐%)	๒๖๖,๘๗๘,๙๑๐.๔๘ (๗.๔๓%)	๒๘๗,๓๑๐,๐๐๐.- (๘%)	๓,๐๑๘,๓๙๖,๑๔๓ (๘๔.๐๒%)	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- (๐.๕๕%)

จากตารางที่ ๒ จะเห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานการระบายน้ำรวมทั้งสิ้น ๓,๕๙๒,๕๘๕,๐๕๓.๔๘ บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เป็นจำนวนเงินมากที่สุดคือ ๓,๐๑๘,๓๙๖,๑๔๓.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๒ รองลงมาคือวิธีคัดเลือกเป็นเงิน ๒๘๗,๓๑๐,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๘ วิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเงิน ๒๖๖,๘๗๘,๙๑๐.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๓ และวิธีการที่น้อยที่สุดคือ การดำเนินการจ้างควบคุมงานด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๓

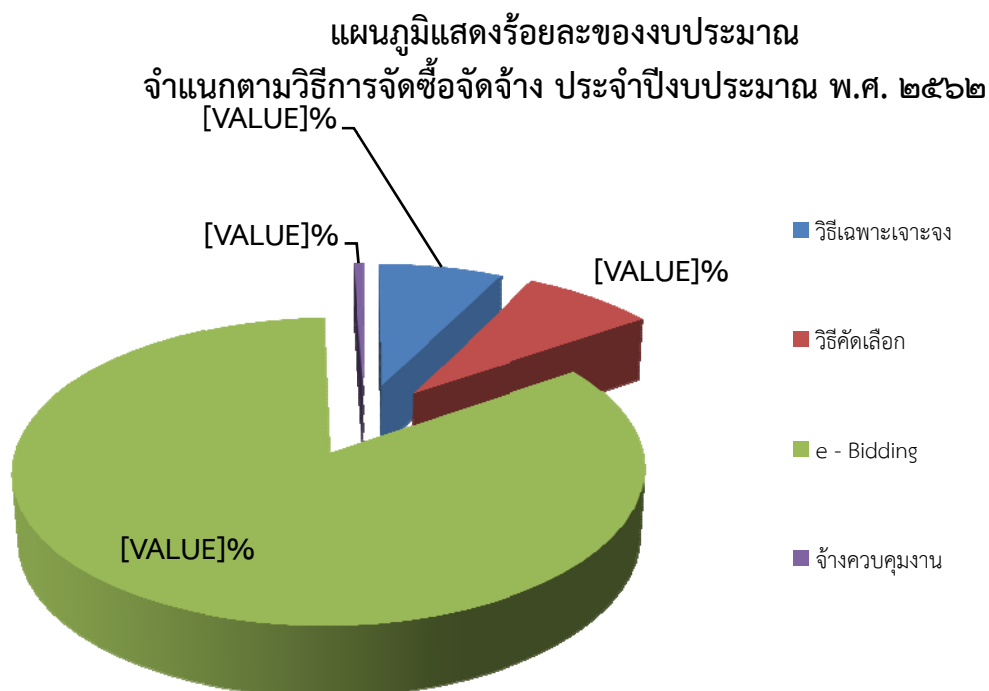

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

- ปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP ไม่เสถียร บางครั้งขัดข้อง มีการปิดระบบ ข้อความในเอกสารที่ออกจากระบบยังมีความคลาดเคลื่อน ทำให้ต้องแก้ไขหลายครั้ง
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ เกิดความสับสนในการตีความกฎหมายในบางประเด็น ทำให้ต้องมีการขอหารือแนวทางปฏิบัติต่อคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ

แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

- มีการมอบหมายการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความชัดเจน และมีการติดตามผลการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ
- เจ้าหน้าที่มีการฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้อย่างถูกต้อง